

試験成績書

依頼会社名

株式会社 高橋製作所
大阪府東大阪市渋川町1丁目16番15号
TEL:06-6720-2561
FAX:06-6728-3643



試験名称

フィットコンS型(鉄筋支持用スペーサー)の性能試験

標記試験の結果は、この文書の通りである。

コンクリート圧縮強度 財団法人 日本建築総合試験所

GRCモルタルスぺーサー配合(調合)表

品名	使用材料((比重)
セメント	普通ポルトランドセメント(比重3.15)
細骨材	山砂
高性能AE減水剤	レオビルド-8000
消泡剤	レオフィニッシュ400
ガラス繊維	ACS9H-103
ポリマー	CMX-02

品名	重量(比率)		
セメント	25000g	100	1:05
細骨材	12500g	50	
水	6250g	25	
高性能AE減水剤	375g	1.5	$\frac{6250}{25000} \times 100 = 25\%$
消泡剤	125g	0.5	
ガラス繊維	500g	2	
ポリマー	750g	3	水の比率25%

1. 製造方法

2.5切ラークミキサー使用、ラークミキサーにセメント、山砂、水(高性能減水剤、ポリマー、消泡剤)の順に投入し、約5分間混合。ガラス繊維を入れ約1分間混合し、GRCモルタルを製造。混合された材料を型枠に流し込みパイプレーターにより、ガラス繊維他が均一される。


2. 養生方法

2時間～3時間放置後、65度で4時間蒸気養生、脱型後、室内で材令2週まで静置。

セメント系材料圧縮強度 試験結果報告書

試験番号	0245
受付	平成23年 8月 9日
報告	平成23年 8月17日

財団法人 日本建築総合試験所
試験研究センター
センター長 工学博士 井 上



試験依頼者	株式会社 高橋製作所				
所在地	〒577-0836 大阪府東大阪市法川町1丁目16番15号				
工事名	_____				
施工者名	_____				
試験体種類	1.根固め液 2.くい周固定液 3.無収縮モルタル ④その他(GRCモルタル)				
製作日	平成23年 8月 3日	試験年月日	平成23年 8月 17日	材齢	14日
強度管理材齢	14日	設計基準強度	80 (N/mm ² ・kgf/cm ²)		
使用材料	種類	セメント	その他		
	品名	普通ポルトランドセメント	山砂・A B減水剤・消泡剤・化学繊維		
調 合	区分	水量(kg/m ³)	セメント量(kg/m ³)	その他	
	I	322	1286	_____	
	II	_____	_____	_____	
各区分の試験条件	区分	杭 No. その他	形状寸法	成型方法	養生方法* 数量
	I	_____	φ 10×20cm	1.ビニール袋②モールド 3.()	C 3本
	II	_____	_____	1.ビニール袋2.モールド 3.()	_____ 一本
備 考	GRCモルタル			* A:標準 B:封緘 C:空中 D:()	

(この枠内は試験依頼者記入による)

試 験 結 果

試験年月日	平成23年 8月17日		公称寸法 (cm)	φ10×20
区 分	番号	圧 縮 強 度 (N/mm ²)	備 考	
			平均値	
I	1	86.6	87.8	-----
	2	92.4		-----
	3	84.3		-----
II	1	---	---	-----
	2	---		-----
	3	---		-----

試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じた。

強度は、公称断面積によって計算した値である。

試験結果には、供試体の直径及び試験機の誤差により±2%以内の誤差を含む。

技術管理者 本所材料部 中央試験室 室長 大橋 正治 TEL 06-6834-0561

セメント試験成績表



N2-400129

平成 23 年 8 月 度

麻生ラファージュセメント株式会社

種 類	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメントB種 JIS R 5211											
	JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績										
		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)								
品 質																				
密 度 g/cm ³	—	3.15	—	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—								
比表面積 cm ² /g	2500以上	3380	84	—	3300以上	4720	81	—	3000以上	4040	80	—								
凝 結	水量 %	—	28.1	—	—	30.9	—	—	—	31.6	—	—								
	始発 h-min	60min 以上	2-08	—	(1-55)	45min 以上	1-46	—	(1-32)	60min 以上	2-58	—	(2-46)							
	終結 h-min	10h以下	3-09	—	3-31	10h以下	2-43	—	3-01	10h以下	4-14	—	4-45							
安定性	パット法	良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—							
圧縮強さ N/mm ²	1d	—	—	—	—	10.0以上	29.7	1.42	—	—	—	—								
	3d	125以上	32.0	1.48	—	20.0以上	47.5	1.54	—	10.0以上	23.3	1.40	—							
	7d	225以上	46.8	1.61	—	32.5以上	57.1	1.83	—	17.5以上	36.6	1.60	—							
	28d	425以上	62.5	1.96	—	47.5以上	65.1	1.97	—	42.5以上	62.2	1.96	—							
水和熱 J/g	7d	—	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	28d	—	383	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.17	—	1.46	5.0以下	1.50	—	1.55	6.0以下	2.82	—	3.39							
	三酸化硫黄	3.5以下	2.29	—	2.48	3.5以下	3.10	—	3.30	4.0以下	2.15	—	2.43							
	強熱減量	5.0以下	1.97	—	2.38	5.0以下	1.13	—	1.31	5.0以下	1.46	—	1.68							
	全アルカリ	0.75以下	0.55	—	0.62	0.75以下	0.42	—	0.47	—	—	—	—							
	塩化物イオン	0.035以下	0.016	—	0.024	0.02以下	0.006	—	0.010	—	0.009	—	—							
備 考	<p>普通ポルトランドセメント</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)</td> <td>0.64</td> </tr> </table> <p>早強ポルトランドセメント</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)</td> <td>0.47</td> </tr> </table> <p>高炉セメントB種</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ベースセメントの全アルカリ (%)</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>高炉スラグの分量 (質量%)</td> <td>40～45</td> </tr> </table> <p>1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202の本体、JIS R 5203及びJIS R 5204による。 2. 28d圧縮強さ及び28d水和熱は、前月度の値を示す。</p>												直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)	0.64	直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)	0.47	ベースセメントの全アルカリ (%)	0.55	高炉スラグの分量 (質量%)	40～45
直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)	0.64																			
直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)	0.47																			
ベースセメントの全アルカリ (%)	0.55																			
高炉スラグの分量 (質量%)	40～45																			

(K)

お問い合わせその他のご連絡先 麻生ラファージュセメント株式会社
 大阪支店
 大阪府中央区淡路町3丁目5番13号
 創建御堂筋ビル3階
 TEL (06) 6222-2211


新製品

フィットコン S型

純カブリスペーサー

P.A.T

土木部門

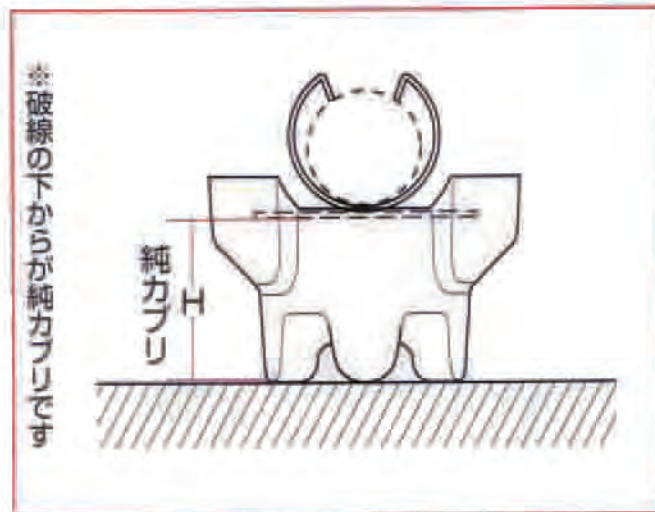

特長

1 純カブリを確保する事が出来る。

2 はずれにくく、ずれにくい。

4 足元のコンクリート周りに優れています。

3 ワンタッチで、セットが簡単。

5 底面にサイズが刻印されています。

純カブリの高強度コンクリートスペーサー

ワンタッチでセットが出来て、バツグンの高効率の作業を実現。

圧縮強度 80 N/mm^2 以上

フィットコンのカブリ(H)と入数

鉄筋径 \ カブリ	H30	H35	H40	H45	H50	H55	H60	H70	H80	H90	H100
D10	100	100	100	100	80	80	80	50	50	50	50
D13・16	100	100	100	100	80	80	80	50	50	50	50
D19・22	100	100	100	100	80	80	80	50	50	50	50